

保温材保護プレート
チャンネル・アングル用 CL-HG / HGL
施工要領書

2023年 5月 19日

因幡電機産業株式会社
技術本部

1. はじめにお読みください


本製品はチャンネル・アングルに取り付けて広面積で冷媒配管を受けることで、配管自重による保温材のつぶれを抑制するものです。それ以外の用途には使用しないでください。

【お願い】


- 本製品は後付け仕様です。
配管を仮置きした後、チャンネル・アングルとの間に差し込んでください。
- 配管固定金具を締め付け過ぎないでください。
保温材がつぶれ、結露が発生するおそれがあります。
- 保温材保護プレートの付近で配管を曲げないでください。
プレートが保温材に食い込み減肉することで結露するおそれがあります。
- 保温性能が維持できる保温材の厚みとなるように施工してください。

2. 施工手順


① 配管後、製品を差し込みます。

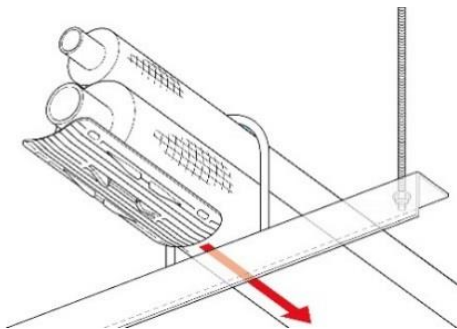

② 位置ズレ防止リブをチャンネル・アングルの位置にあわせます。

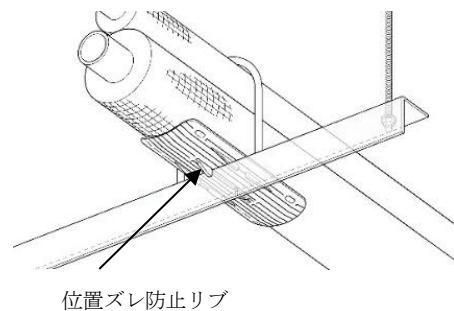

※製品をそのまま使用する場合、40 mm幅のチャンネル・アングルに適合します。
50 mm幅のチャンネル・アングルに使用する場合、位置ズレ防止リブを折り曲げ突起に引っ掛けて使用してください。

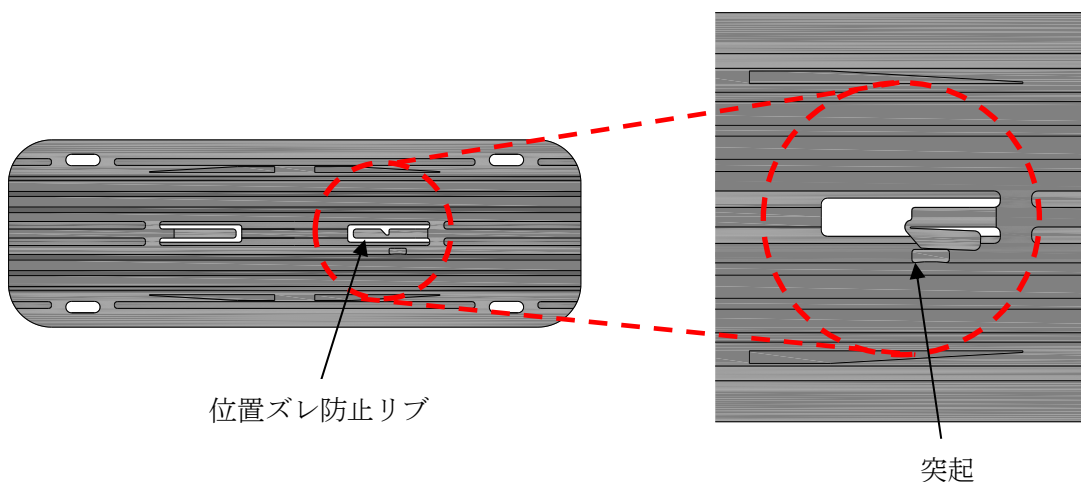

以上