


耐火キャップ NX

IRC-NX

国土交通大臣認定

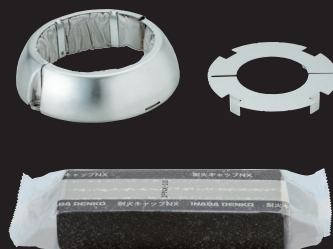

優れた施工性！114条区画に対応！


施工手順動画は
こちら



Point1


**金具内への
パテ詰め不要！**

金具の内側にパテが取り付け
られているため、従来のような
パテ詰め作業が省けます！

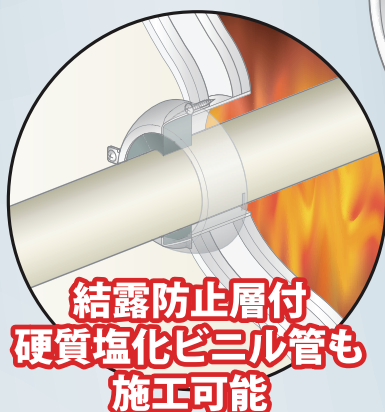


Point2

**パテを
巻き付けるだけ！**

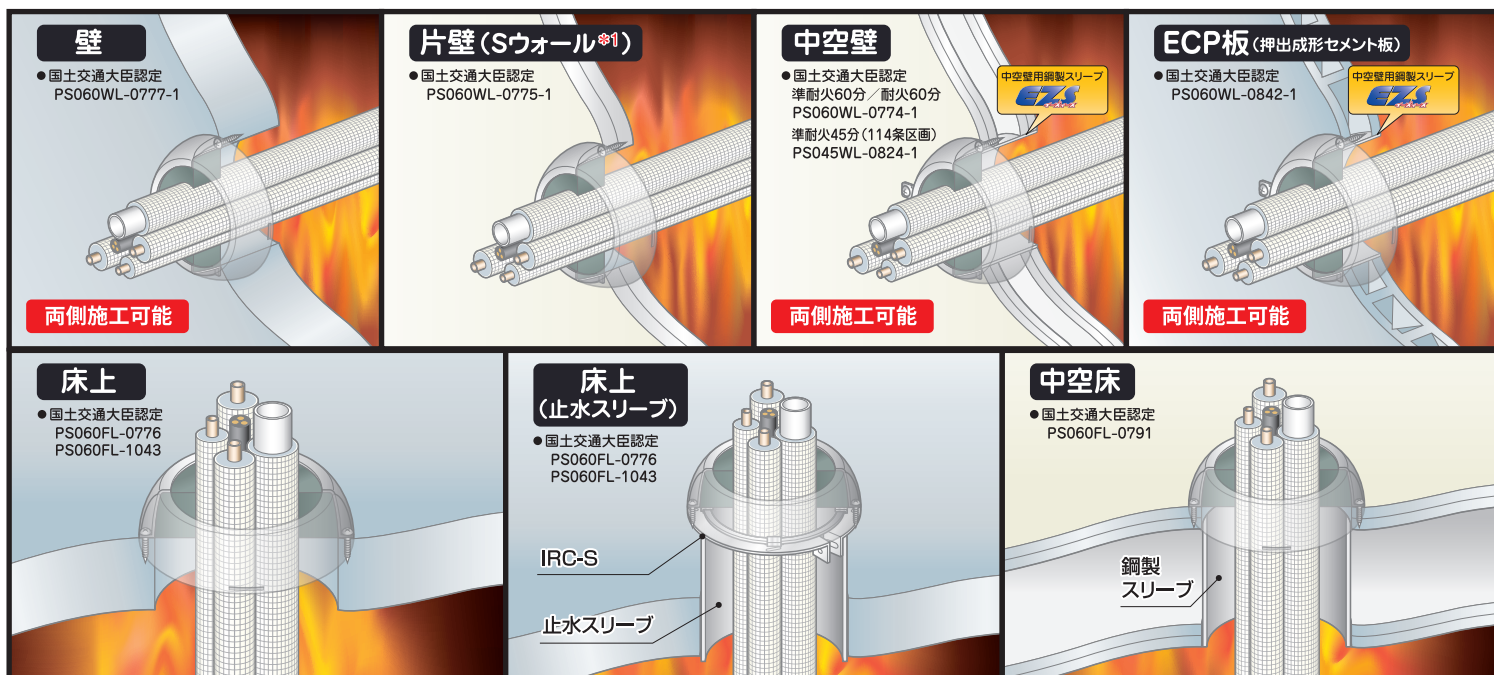

*1 Sウォールは吉野石膏株式会社の登録商標です。

製品仕様

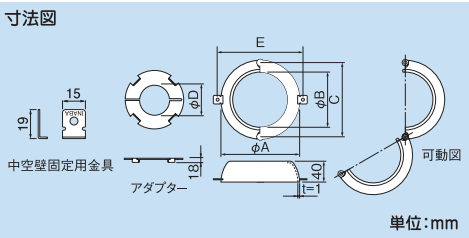

■ セット内容			
記号	部品名	材質	数量
A	耐火キャップNX金具(耐熱シールPJ入り)	SGC	1
B	アダプター	SGC	1
C	コンクリートタッピングビスM4×25	ユニクロ処理鉄材	2
D	石膏ボード用ビスM4×40	ラスパット	4
E	中空壁用固定金具	SGC	2
F	熱膨張性耐熱シール/IPNX	耐熱シール	1
G	取扱説明書	—	1
H	国土交通大臣認定品表示シール	—	1

※部品CとH,DとEは、それぞれ同じポリ袋に入っています。

●屋外で使用する場合は、紫外線、雨水などが当たらないように処置を施してください。

●認定書を熟読のうえ、施工してください。

●中空施工には板厚 0.25mm 以上の銅製スリーブが必要です。

●サイズ選定の際には、占積率および金具最小内径に満たすことを確認してください。

●アダプターは、アダプター内径以下の配管に対して必ず使用してください(床貫通の場合)。

●区画貫通部で配管などが動かないように近傍でしっかりと固定してください。不十分な場合はバテにすぎ間が生じたり、バテが落下する可能性があります。耐火性能が発揮できません。とくに縦引きの冷媒配管の場合は、配管長の中央部に「パイブロック TK / TKL」を使用して配管を支持してください。

適用範囲概要 (詳細は認定書を確認してください)

(単位: mm)

床・壁構造 (国土交通大臣が 認定したもの)		床 (コンクリート)		床 (ALC・コンクリート)		中空床	壁 (ALC・ コンクリート)	片壁	中空壁 (木軸を含む) 準耐火60分 (耐火60分)	中空壁 (木軸を含む) (準耐火45分)	壁・中空壁※1 (木軸を含む) 準耐火60分 (耐火60分)
国土交通大臣認定番号		PS060FL-1043		PS060FL-0776		PS060FL-0791	PS060WL-0777-1	PS060WL-0775-1	PS060WL-0774-1	PS045WL-0824-1	PS060WL-0842-1
壁・床 厚さ		70 以上		100 以上		284.5以上	80以上	42以上※1	80 以上	74 以上	60 以上
開口部	形状	スリーブなし 円形(φ160以下)	スリーブあり※2 円形(φ160以下)	スリーブなし 円形(φ160以下)	スリーブあり※3 円形(φ200以下)	円形 (φ160以下)					
占積率 (開口面積に対する 配管ケーブルの 断面積の総合計の割合)		62.8%以下		63.0%以下						57.4%以下	42.8%以下
配管種類	金属管 被覆金属管	被覆外径φ96 (金属管φ53.98、被覆厚20)以下									被覆外径φ80 (金属管φ38.1、被覆厚20) 以下
	アルミニウム管 アルミニウム合金管 被覆アルミニウム管 被覆アルミニウム合金管	被覆外径φ80(アルミニウム管φ38.1、被覆厚20)以下									－
	硬質塩化ビニル管 被覆硬質塩化ビニル管	被覆外径φ100(硬質塩ビ管φ60、被覆厚20)以下									被覆外径φ80 (硬質塩ビ管φ60、 被覆厚10)以下
	結露防止層付硬質塩化ビニル管	外径φ76、厚さ9.5 以下									外径φ38、厚さ6.5 以下
	断熱ドレンホース (外層・内層 塩ビ樹脂製) (断熱層ポリエチレンフォーム)	外径φ37、厚さ6 以下									
	ドレンホース(可とうポリエチレン管)	外径φ22 以下									
	合成樹脂製可とう電線管(CD管、PF管)	PF管:φ45.5 CD管:φ48 以下									
	ケーブル (銅、ガラス繊維など)	総導体断面積159.5mm ² 、1本当たり 外径φ25以下(導体38mm ² 以下)									

※1…ECP 板 (押出成形セメント板) を含む。

※2…断熱層は、ポリエチレンフォーム、難燃ポリオレフィンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォーム、合成ゴムフォーム (ニトリル、ブチル系ゴム) グラスウール、ロックウールを指します。

※3…金属管とは、銅管 (JIS H 3300、JIS H 3320、JIS H 3401)、鋼管 (JIS G 3442、JIS G 3452、JIS G 3454、JIS G 3455、JIS G 3456、JIS G 3458、JIS G 3460)、ステンレス鋼管 (JIS G 3447、JIS G 3448、JIS G 3459) を指します。

※貫通穴径、配管外径から占積率を考慮して、サイズ選定してください。



※1…21mm 強化石膏ボード重ね貼り

※2…止水スリーブ径φ160 以下、立ち上げ寸法 100mm 以下。コンクリート打設。施工には別売の止水アダプターが必要です。(アダプターには適用するスリーブ外径に制約があります)

※3…止水スリーブ径φ160 以下、立ち上げ寸法 100mm 以下。モルタル埋め戻し。施工には別売の止水アダプターが必要です。(アダプターには適用するスリーブ外径に制約があります)


関連製品

● 止水アダプター IRC-S

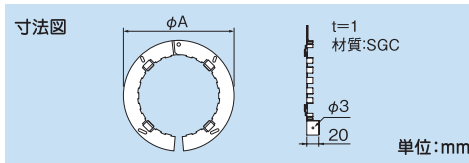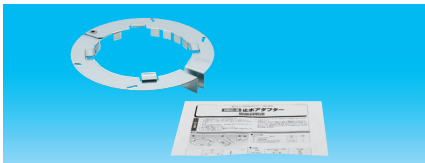

コードNo.	型番	適用止水スリーブ外径(mm)	φA	標準単価	梱包
62551	IRC-S75	81～86	129	¥1,100	50
62552	IRC-S100	101～106	154	¥1,210	50
62553	IRC-S125	126～131	179	¥1,320	50
62554	IRC-S150	151～156	204	¥1,430	50

● 熱膨張耐熱シール IPNX

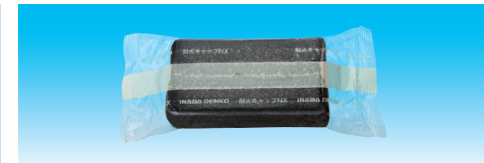

コードNo.	型番	参考重量	標準単価	梱包
62555	IPNX	700g	¥3,420	10

● 単品では、国土交通大臣認定の防火区画貫通部耐火措置工法部材として使用できません。IRC-NXと一緒に使用してください。



Webサイト





Instagram





X





facebook





YouTube



お問い合わせは

<https://www.inaba-denken.com>



因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 首都圏1課 (03)5437-7153 (代) / 首都圏2課 (03)5437-7154 (代) / 首都圏3課 (03)5437-7155 (代)

横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 近畿1課 (06)4391-1940 (代) / 近畿2課 (06)4391-1732 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代)

九州1課 (092)283-1751 (代) / 九州2課 (092)283-1785 (代) / 広域1課 (06)4391-1713 (代) / 広域2課 (03)5437-7152 (代) / 東京推進課 (03)5437-7151 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)

INABA DENKO
営業所一覧はこちら

