


国土交通大臣認定番号：
PS060FL-9367：床

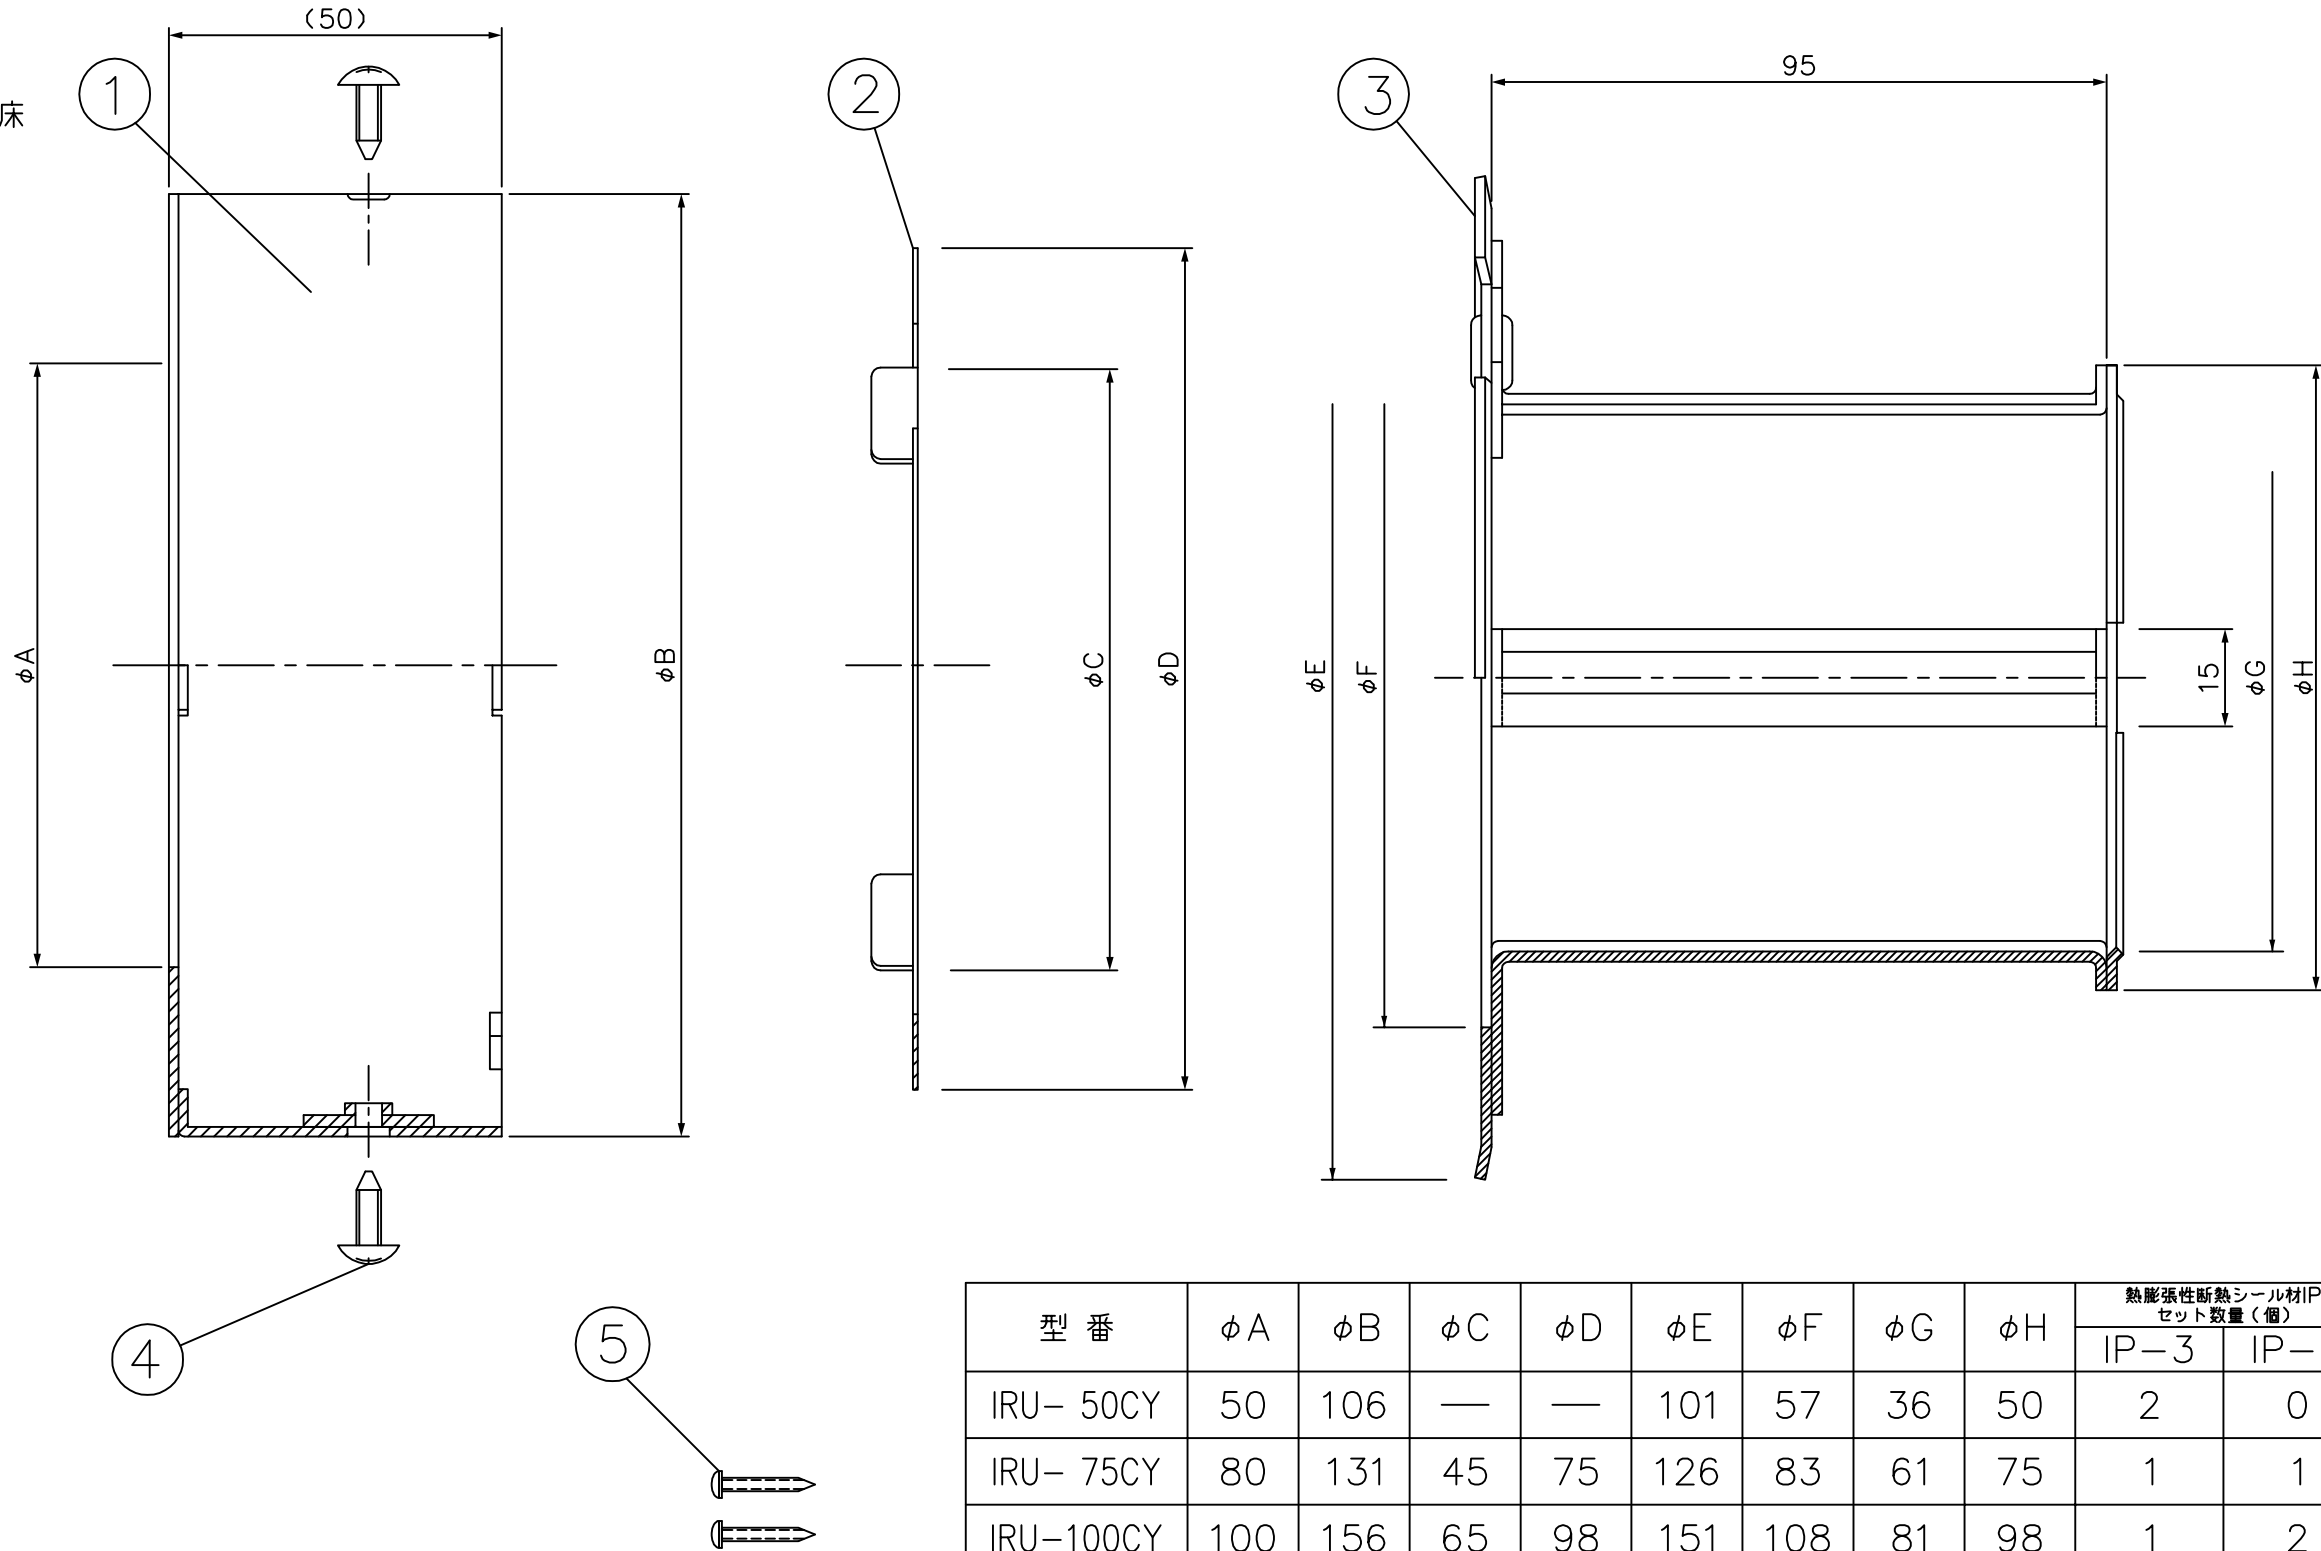

型 番	φA	φB	φC	φD	φE	φF	φG	φH	熱膨張性断熱シール材IP セット数量(個)	
									IP-3	IP-5
IRU-50CY	50	106	—	—	101	57	36	50	2	0
IRU-75CY	80	131	45	75	126	83	61	75	1	1
IRU-100CY	100	156	65	98	151	108	81	98	1	2
IRU-125CY	120	182	85	123	177	133	101	123	4	1
IRU-150CY	150	207	105	148	202	158	123	148	3	2
IRU-175CY	175	233	127	173	228	184	145	173	4	2

⑤	コンクリートタッピングビス	SWCH 18A	—	2	十字穴付きM5×25L(ユニクロメッキ)
④	トラスビス	SWCH 18A	—	2	十字穴付きM4×8L(ユニクロメッキ)
③	底板支持金具	SGHC	—	1	溶融亜鉛メッキ処理銅板
②	底板アダプター	SGCC	—	1	溶融亜鉛メッキ処理銅板
①	蓋金具	SPHC	—	1	熱間圧延銅板(ユニクロメッキ)
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数量 QUANTITY	備 考 REMARKS

 INABA DENKO 因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. 生産統括部 MANUFACTURING DIVISION	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	品 名 NAME	耐火ユニットC(床・壁片側施工共用) IRU-50CY,75CY,100CY,125CY,150CY,175CY
	萩森	竹村	古賀	徳永		
	09.03.02	19.11.20	19.11.20	19.11.20	図 番 DRAWING NO.	P-9811-IRU001-4
	尺 度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION			