

プ ラ ロ ッ ク PR

施工要領書

2026年 7月 21日

因幡電機産業株式会社
技術本部

目次	ページ
1. はじめにお読みください	3
2. 室外機重量に対する耐荷重性	3
3. 室外機据付ボルト引き抜き強度	4

1. はじめにお読みください

プラロックは家庭用および業務用エアコン室外機の据付台として使用します。
それ以外の用途に私用しないでください。

【お願い】

- 製品表面温度が-10℃～50℃の範囲で使用してください。
- プラロックの採用に際しては、あらかじめ次に示す計算方法にて室外機に対する耐荷重性および耐震性について確認の上、採用してください。

2. 室外機重量に対する耐荷重性

室外機重量に対する耐荷重性の計算方法を示します。

表—1 許容面荷重

系列	型 番	許容面荷重 (N [kgf])	単位あたり許容面荷重 (N [kgf] / cm ²)	寸法 L×W1×W2×H(mm)
150 系	PR -151	1,372 [140]	5.488 [0.56]	360×86×80×40
350 系	PR - 350N	1,372 [140]	5.488 [0.56]	360×100×80×95
	PR - 351N- I	1,372 [140]	5.488 [0.56]	360×100×80×95
	PR - 350N-M	1,765 [180]	5.586 [0.57]	450×100×80×95
	PR - 351N-M	1,765 [180]	5.586 [0.57]	450×100×80×95
	PR - 350N-L	3,922 [400]	5.586 [0.57]	1,000×100×80×95
	PR - 351N-L	3,922 [400]	5.586 [0.57]	1,000×100×80×95
400 系	PR - 401-S	3,531 [360]	9.898 [1.01]	360×150×110×120
	PR - 400	4,413 [450]	9.898 [1.01]	450×150×110×120
	PR - 401- I	4,413 [450]	9.898 [1.01]	450×150×110×120
	PR - 400-L	17,652 [1,800]	9.898 [1.01]	1,800×150×110×120

(1) 幅方向 (W2 方向) に対して部分的に接触する場合 (本体中央の溝を考慮します)。

- ・単位面積あたりの耐荷重を求めます。

許容面荷重÷天面部の全面積

(例 PR-350N の場合) 前表—1 より、

許容面荷重=140kgf、W2=80 mm、L=360 mm、


(PR-150、350、400 系全て溝幅 11 mm)

$$=140 \div \{ (8-1.1) \times 36 \}$$

$$=0.56 \text{ (kgf / cm}^2\text{)}$$

- ・室外機とプラロックとの接触面積の合計を A (cm²) とすると次式を満足すればそのタイプのプラロックを使用する事が出来ます。

$$\text{室外機の重量 (kgf) / A (cm}^2\text{)} \leq 0.56 \text{ (PR-350N の場合)}$$

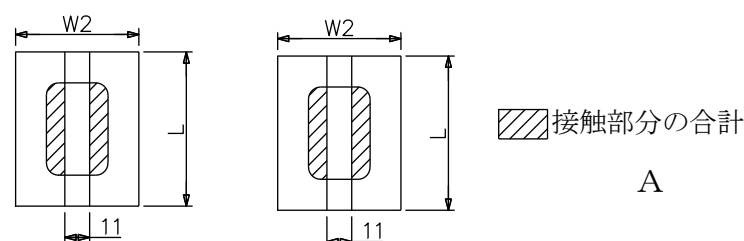

図—4

(2) 幅方向 (W2 方向) に対して全体に接触する場合

(本体中央の溝を考慮しない)。

- ・単位長さあたりの耐荷重を求めます。

許容面荷重÷全長 L

(例 PR-350N の場合) 前表-1 より、許容面荷重=140kgf、L=360 mm

=140÷36

=3.8 (kgf / cm)

- ・室外機とプラロックとの接触長さ (L 方向) を L1 (cm) とすると次式を満足すればそのタイプのプラロックを使用する事が出来ます。

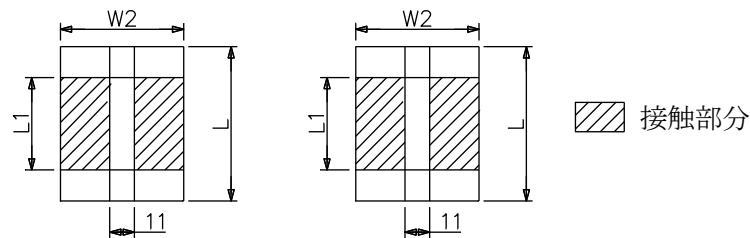
$$\text{室外機の重量 (kgf)} \leq 3.8 \text{ (PR-350N の場合)} \times \{L1 \text{ (cm)} \times 2\}$$


図-5

3. 室外機据付ボルト引き抜き強度

プラロックの引き抜き強度について (一財) 日本建築センター発行の「建築設備耐震設計・施工指針」に基づいて計算します。


(1) 室外機据付けボルトに働く引抜き力によるプラロック天面溝部の破損の有無

プラロックに室外機を据付けた場合、地震時の水平地震力により、室外機据付けボルトに、引抜き力 (機器を転倒させようとする力) が働きます。

室外機据付けボルト 1 本あたりの引抜き力 R_b は次式により算出されます。

$$R_b = \frac{F_H \cdot h_G - (W - F_V) \cdot L_G}{L \cdot n_t} \quad \text{----- A}$$

ここに、
G：機器重心位置
W：機器の自重（kN）
R_b：ボルト1本に作用する引抜き力（kN）
n_t：機器の転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のボルト本数（本）
h_G：支持面（プラロック天面）から機器重心までの高さ（cm）
L：検討する方向からみたボルトスパン（cm）
L_G：検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離（cm）
但し L_G ≤ L/2
K_H：設計用水平震度
F_H：設計用水平地震力（F_H=K_H・W）（kN） B
F_V：設計用鉛直地震力（F_V=1/2 F_H）（kN） C

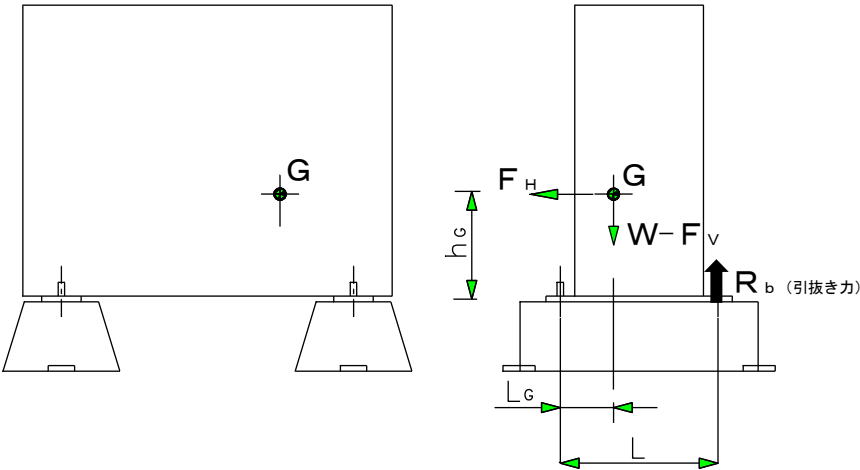

図－6

A式にB，C式を代入するとR_bとK_Hの関係式Dが得られます。

$$R_b = \frac{F_H \cdot h_G - (W - F_V) \cdot L_G}{L \cdot n_t}$$
$$= \frac{(K_H \cdot W) \cdot h_G - \{ W - (\frac{1}{2} K_H \cdot W) \} \cdot L_G}{L \cdot n_t} \quad \text{..... D}$$

最悪条件（引抜き力最大）として、K_H=1.0 Gを採用し、この値をD式に代入すると

$$R_b = \frac{W \cdot (h_G - 0.5 L_G)}{L \cdot n_t} \quad \text{..... E}$$

E式を用いて求めたR_bの値が 表－7 に示す引抜き強度以下であれば問題無いと判断出来ます。

表－7 (N)	
系 列	引抜き強度（安全値）
150 系	324
350 系	586
400 系	1,142

(2) 押さえ金具使用時のアンカーボルトに働く引抜き力

・押さえ金具使用の場合

押さえ金具を使用してプラロックを床面固定した場合、押さえ金具のアンカーボルトにも引抜き力が働きます。

アンカーボルトに働く引抜き力はE'によって求められます。

$$R_{b1} = \frac{W_1 \cdot (h_{G1} - 0.5 L_{G1})}{L_1 \cdot n_{t1}} \dots\dots\dots E'$$

$W_1 = W +$ (プラロック製品重量) (N)

$= W + 1.8(\text{kg})$ (PR-400 の場合) $\times 9.8$ (単位換算のため) $\times 2$ (本)

$L_1 =$ 検討する方向から見たアンカーボルトスパン(cm)


$=$ (プラロック製品寸法) $+ 5.7$ (400 系の場合)、
(350 系の場合は 4.4)

$h_{G1} = h_G +$ (プラロック製品高さ) (cm) $= h_G + 12.0$ (PR-400 系の場合)

$L_{G1} =$ 検討する方向から見たアンカーボルト中心から機器重心までの距離

$= L_G + \{40$ (PR-400 系の場合) $- L + 5.7$ (PR-400 系の場合)、(PR-350 系の場合は 4.4) $\} / 2$ (cm)

$n_{t1} :$ 機器転倒を考えた場合の引張を受ける片側のアンカーボルトの総本数 $= 4$

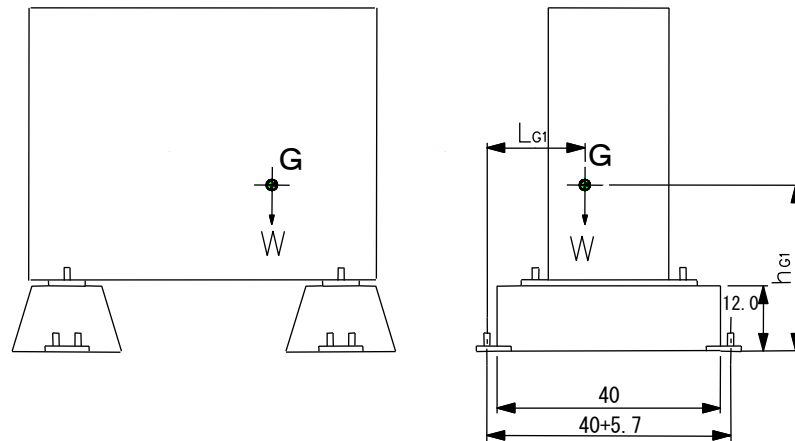

図－ 7

R_{b1} の数値を超えるアンカーボルトを選定し、ご使用ください。

以上